



Tilladelse efter vandløbsloven til krydsning af Røjbæk og tilhørende grøfter

Vesthimmerlands Kommune modtog d. 24. juni 2025 en ansøgning om tilladelse efter vandløbsloven til krydsning af det offentlige vandløb Røjbæk, et privat § 3-beskyttet vandløb og en åben grøft. Krydsningerne ønskes foretaget i forbindelse med etablering af en ny 20 kV-elkabelledning. Krydsningerne foregår med retningstyret underboring minimum 2 meter under vandløbsbunden.

Afgørelse

Vesthimmerlands Kommune meddeler hermed tilladelse efter vandløbslovens § 47 til krydsning af det offentlige vandløb Røjbæk omkring station (st.) 2521 m, et privat § 3-beskyttet vandløb, der tilløber Røjbæk i st. 1306 og en åben grøft på matrikel 10h Farsø By, Farsø. Krydsningernes placeringer fremgår af bilag 2.

Røjbæk og den ene grøft er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3. Det samme er flere af naturarealerne omkring ledningstracéet. Da krydsningerne ikke vil komme i kontakt med vandløbsprofilerne i de beskyttede vandløb eller involvere arbejde på de omkringliggende, beskyttede arealer, er det Vesthimmerlands Kommunes vurdering, at krydsningerne ikke vil kræve en dispensation fra naturbeskyttelsesloven.

Projektet vurderes ikke at få væsentlig indflydelse på de afstrømningsmæssige og miljømæssige forhold i Røjbæk og/eller de to grøfter, og derfor har projektet ikke været fremlagt for offentligheden efter reglerne i bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2016 om vandløbsregulering og -restaurering m.v. Dette er undladt med henvisning til bekendtgørelsens § 17, der giver vandløbsmyndigheden mulighed for at undlade offentliggørelse, hvis foranstaltningen ikke skønnes at have en væsentlig indflydelse på vandløbets afstrømningsmæssige eller miljømæssige forhold.

Det er muligt at klage over afgørelsen indtil 4 uger efter offentliggørelsen. Se vedlagte klagevejledning (bilag 1).

Tilladelsen gives på følgende vilkår:

1. Krydsningen ska udføres ved styret underboring, så der ikke graves i vandløbsbund og -brinker eller i § 3-beskyttede naturarealer.
2. Vandløbsbund og -brinker må ikke beskadiges ved anlæggelse og eventuel senere vedligehold af kabelledningen.
3. Krydsningerne skal etableres de ansøgte steder.
4. Det skal sikres, at underboringerne startes og slutes mere end 2 meter uden for beskyttede naturtyper og vandløbsbrinkens kronekant.
5. Krydsningen skal foretages minimum 2 meter under den eksisterende/regulativmæssige vandløbsbund.

Dato: 28. maj 2026

Sagsnummer:
06.02.16-P19-4-25
Sagsbehandler:
Søren Holmstrand
Christiansen

Tlf.: 99 66 71 91
Mob.: 30 51 16 48
soch@vesthimmerland.dk

Side 1 ud af 10

6. Der må ikke benyttes kemiske tilsætningsmidler til boremuddet.
7. Der må ikke ske dræning i forbindelse med krydsningsarbejdet.
8. Etableringen og den fremtidige vedligeholdelse af kabledningen påhviler BioCirc Vesthimmerland CCS K/S eller den til enhver tid værende ejer.
9. Inden arbejdets udførelse skal der søges LER oplysninger og kablets placeringer skal registreres i ledningsejerregistret (LER).
10. I tilfælde af uheld skal Vesthimmerlands Kommune straks kontaktes og underrettes.
11. Vandløbsmyndigheden skal med en frist på 8 dage orienteres om projektets opstart, sådan at vandløbsmyndigheden kan føre tilsyn. Dette vilkår fritager ikke bygherren for at føre daglige tilsyn under arbejdets udførelse.
12. Projektet skal færdigmeldes til vandløbsmyndigheden, der herefter syner arbejdet.
13. Tilladelsen skal udnyttes inden tre år fra den dato, tilladelsen er meddelt.

Der skal søges gravetilladelse, hvis der krydses i vejarealer.

Hvis vilkårene, eller eventuelle senere anvisninger, ikke efterkommes, er Vesthimmerlands Kommune berettiget til at foretage det fornødne på ansøger/ledningsejers bekostning.

I tilfælde af uheld skal Vesthimmerlands Kommune straks kontaktes og underrettes.

Det påhviler ansøger/ledningsejer at træffe de fornødne aftaler eller skaffe de nødvendige rettigheder til at etablere kablet. Det er din pligt at oplyse eventuelle andre, der skal udføre arbejdet, om afgørelsens indhold.

Lovgrundlag

Etablering eller ændring af alle former for broer, overkørsler, krydsninger eller lignende kræver en tilladelse efter vandløbsloven.

Tilladelsen er givet efter:

- a. § 47 samt kapitlerne 15 og 16 i Lov om vandløb (1217 af 25/11 2019).
- b. §§ 9 og 17 i Bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering m.v. (834 af 27/06 2016).

Afgørelsen vurderes at være i overensstemmelse med lovenes formål, vandområdeplanernes målsætninger samt retningslinjerne for regulativet for Røjnbæk.

Projektbeskrivelse

BioCirc Vesthimmerland CCS K/S ønsker at foretage en nedlægning af en 20kV-kabledning i området omkring Røjnbæk. Kabelnedlægningen sker i forbindelse med, at virksomheden ønsker at etablere et CO₂-opsamlingsanlæg, da virksomheden har brug for ekstra tilførsel af el til deres produktion. Kabledningen skal krydse Røjnbæk i st. 2521 m, et § 3-beskyttet vandløb, der tilløber Røjnbæk i st. 1306 og en åben grøft på matrikel 10h Farsø By, Farsø.

Nedlægningen af elkablet foretages som en retningsstyret underboring minimum 2 m under den eksisterende/regulativmæssige vandløbsbund og start- og sluthullerne vil blive etableret uden for § 3-beskyttede arealer og to-meter-bræmmer (bilag 3).

Projektet forventes at blive påbegyndt i efteråret 2025 eller herefter.

Begrundelse for afgørelse

Der meddeles tilladelse til krydsning af Røjnbæk samt to grøfter, da krydsningen af Røjnbæk foretages vha. retningsstyret underboring, minimum 2 m under den eksisterende/regulativmæssige vandløbsbund og minimum 2 meter uden for beskyttede naturtyper og vandløbsbrinkens kronekant. Derfor vurderes projektet ikke at få

indflydelse på afstrømningsforhold, den økologiske tilstand i Røjbæk eller den nuværende og fremtidige vedligeholdelse af Røjbæk.

Med de stillede vilkår vurderes krydsningen ikke at påvirke de afstrømningsmæssige eller natur- og miljømæssige forhold i vandløbene.

Afstrømnings- og miljømæssige konsekvenser

Afvandingsforhold

Krydsningerne med kabelledningen vil ikke være i direkte kontakt med Røjbæk eller de to grøfter, og derfor vurderes projektet ikke at påvirke vandføringsevnen i vandløbene eller afvandingsforholdene i området omkring. Derfor vurderer Vesthimmerlands Kommune, at projektet ikke vil påvirke de afstrømningsmæssige forhold hverken op- eller nedstrøms Røjbæk eller de to grøfter.

Vurdering af projektets påvirkning på § 3-beskyttet natur

Røjbæk og det ene vandløb er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 på projektstrækningen. Da krydsningerne ikke vil komme i kontakt med vandløbsprofilerne i de beskyttede vandløb eller involvere arbejde på de omkringliggende, beskyttede arealer, eller på anden vis komme i kontakt med arealerne, er det Vesthimmerlands Kommunes vurdering, at krydsningerne ikke vil kræve en dispensation fra naturbeskyttelsesloven.

Dermed vurderes krydsningerne ikke at medføre en tilstandsændring for beskyttede naturtyper.

Natura 2000-områder

Ifølge habitatbekendtgørelsen (nr. 2091 af 21. august 2023) skal der foretages en vurdering af om projektet i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter, kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt. Den overordnede bevaringsmålsætning for Natura 2000-områderne er at sikre eller genoprette en gunstig bevaringsstatus for de arter og naturtyper, områderne er udpeget for.

Projektet ligger ikke i et Natura 2000-område, men Trend Å afvander til Bjørnsholm Bugt, der ligger syd for Natura 2000-område nr. 16 Løgstør Bredning, Vejlerne og Bulbjerg. Der er ca. 14,5 km i lige linje mellem projektstrækningen og Natura 2000-område nr. 16.

Det nærmeste Natura 2000-områder er nr. 30 Lovns Bredning, Hjarbæk Fjord og Skals Ådal, som omfatter den nedre del af Lerkenfeld Å-vandløbssystem. Afstanden mellem Natura 2000-område nr. 30 og projektstrækningen er ca. 4,4 km.

På grund af afstanden mellem projektet og det nærmeste Natura 2000-område, at krydsningen vil foregå uden for vandløbsprofilerne og beskyttede naturtyper minimum 2 meter under den eksisterende/regulativmæssige vandløbsbund uden direkte kontakt til vandløbene, vurderer Vesthimmerlands Kommune, at projektet ikke i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter vil have en væsentlig påvirkning på Natura 2000-områderne eller udpegningsgrundlagenes bevaringsstatus.

Bilag IV-arter

Flere dyr og planter er optaget på bilag IV efter EF-habitatdirektivet. Ifølge habitatbekendtgørelsens § 10, kan der ikke gives dispensation, hvis det ansøgte kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder for dyr optaget på direktivets bilag IV.

Der er ikke registreret bilag IV-arter i området omkring ledningstracéet (søgt via Arter.dk d. 26. maj 2026). Der er registreret spidssnudetfrø i vandhullerne omkring Holmevej 100 og odder i Havbro Bæk, som også er en del af Trend Å-vandløbssystem. Herudover er der registreret syd- og vandflagermus nær Havbro Bæk. Gode yngleområder for odder er

karakteriseret af store uforstyrrede områder med gode skjulemuligheder, tæt på store, stabile føderessourcer (fisk er den primære fødekilde). Odder kan yngle hele året, men de fleste kuld fødes om sommeren og i det tidlige efterår i Danmark, hvor tilgængeligheden af føde er mest stabil. Det er kommunens vurdering, at en eventuel forstyrrelse af odderen er uvæsentlig, fordi den er meget begrænset både tidsmæssig og i sin karakter, og krydsningen vil ikke komme i direkte kontakt med Røjbæk eller grøfterne. Herudover vurderes flagermus ikke at blive påvirket af projektet.

Bæver er også observeret i flere af kommunens store vandløb, men der er ikke registreret fund eller tegn på bæveraktivitet langs Røjbæk eller i resten af Trend Å-vandløbssystem, hvorfor vi vurderer, at området ikke er et yngle- eller rasteområde. Da § 3-beskyttede naturtyper underbores ifm. kabelnedlægningen, og de resterende arealer er omdriftsjord, vurderes arbejdsområdet ikke at indeholde yngle- eller rasteområde for spidssnudet frø eller andre paddler. Herudover vurderes relevant vandløbsfauna på habitatdirektivets bilag IV at være flod- og bæklampret.

Da krydsningen vil foregå uden for vandløbsprofilen minimum 2 meter under den eksisterende/regulativmæssige vandløbsbund og dermed uden direkte kontakt med vandløbet, vurderes projektet ikke at påvirke bestanden og/eller den økologiske funktionalitet for odde, bæver, spidssnudet frø, lampretter, flagermus eller andre bilag IV-arter.

Vandområdeplanerne

Røjbæk er på projektstrækningen målsat til minimum god økologisk tilstand, og har ifølge vandområdeplanerne 2021-2027 efter genbesøget dårlig økologisk tilstand, men god kemisk tilstand. Tilstanden for de biologiske kvalitetselementer benthiske invertebrater, fisk, makrofyter og fytobenthos er registreret som hhv. moderat, dårlig, ukendt og ukendt. Den økologiske tilstand for nationalt specifikke stoffer er ikke-god.

Da krydsningen vil foregå uden kontakt til vandløbsprofilen, minimum 2 meter under den eksisterende/regulativmæssige vandløbsbund og uden tilsætningsmidler, er det Vesthimmerlands Kommunes vurdering, at krydsningen af Røjbæk ikke vil påvirke den nuværende økologiske tilstand eller være til hinder for, at Røjbæk kan opnå god økologisk eller kemisk tilstand på sigt.

Okker

Området omkring projektstrækningen, hvor krydsningen skal foretages, er kategoriseret som okkerklasse IV, hvilket indikerer, at der ingen risiko er for okkerudledning i området. Da projektet ikke påvirker de afvandingsmæssige forhold før, under og efter etableringen, og da der ikke må drænes ifm. etableringen, er det Vesthimmerlands Kommunes vurdering, at krydsningen ikke vil medføre en forøget risiko for okkerudledning.

Projektets påvirkning af miljø

De kriterier, der skal bruges ved vurdering af, om et anlæg kan få væsentlig indvirkning på miljøet, er beskrevet i bilag 6 i miljøvurderingsloven.

Projektet er en del af et større projekt, hvor virksomheden BioCirc Vesthimmerland CCS K/S ønsker at etablere et CO₂-opsamlingsanlæg. Vesthimmerlands Kommune har gennemført en VVM-screening af dette projekt efter pkt. 13a ifm. en projektændring til pkt. 3k Anlæg til opsamling af CO₂-strømme fra anlæg, der ikke er omfattet af bilag 1, med henblik på geologisk lagring i medfør af direktiv 2009/31/EF i miljøvurderingslovens bilag 2.

Det samlede projekt er vurderet i forhold til kriterierne i lovbekendtgørelsens bilag 6. VVM-screeningen viser, at der ikke er væsentlige påvirkninger af omgivelser i forbindelse med det samlede projekt. På baggrund af screeningen har kommunen

vurderet, at projektet ikke skal gennemgå en miljøvurdering jf. miljøvurderingslovens § 21.

Tidsplan

Projektet forventes at kunne udføres i 2026 eller herefter.

Forholdet til museumsloven

Hvis der findes spor af fortidsminder under jordarbejde, skal arbejdet standses. Fundet skal straks anmeldes til Vesthimmerlands Museum på tlf.: 98 62 35 77 eller e-mail: mail@vmus.dk, (jf. museumslovens § 27, stk. 2). Eventuelle spørgsmål herom kan rettes til samme museum.

Offentliggørelse

Afgørelsen vil blive offentliggjort på kommunens hjemmeside, <https://vesthimmerland.dk/politik-og-faellesskab/hoeringer-og-afgoerelser>, under "Vandløb" til gennemsyn i den lovpligtige 4 ugers klageperiode.

Med venlig hilsen

Søren Holmstrand Christiansen

Vandløbsmedarbejder

Bilag

1. Klagevejledning
2. Oversigtskort
3. Projektkort
4. Sådan behandler vi dine personoplysninger

Kopi til:

- Ansøger
- Bredejere/lodsejere
- Danmarks Naturfredningsforening: dnvesthimmerland-sager@dn.dk; vesthimmerland@dn.dk
- Danmarks Sportsfiskerforbund: post@sportsfiskerforbundet.dk;
- lbt@sportsfiskerforbundet.dk; himmerland@sportsfiskerforbundet.dk
- Danmarks Fiskeriforening: mail@dkfisk.dk
- Ferskvandsfiskeriforeningen i Danmark: nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk
- Dansk Fritidsfiskerforbund: teamstr@gmail.com
- Dansk Ornitologisk Forening: natur@dof.dk; vesthimmerland@dof.dk
- Dansk Botanisk Forening: dbf.oestjylland@gmail.com
- Fiskeristyrelsen: inspektoratvest@fiskeristyrelsen.dk
- Friluftsrådet: vesthimmerland@friluftsradet.dk; lokalraad@friluftsradet.dk
- Dansk Entomologisk Forening: entomologiskforening@gmail.com
- Ålaug Vesthimmerland: hok@agrinord.dk; sivigaard@yahoo.dk
- Vesthimmerlands Museum: byggesager@vmus.dk
- Trend Å Lystfiskeriforening: pj62@hotmail.dk
- Trend Å Vandløbslaug: jk@stensagergaard.dk

Bilag 1

Klagevejledning

Kommunens afgørelser kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet.
Du kan klage over kommunens afgørelse indtil 4 uger efter offentliggørelsen.

Vandløbsloven:

Ansøger, ejer, enhver, der har en væsentlig, individuel interesse i afgørelsen, offentlige myndigheder, samt en række foreninger og organisationer kan klage over kommunens afgørelse.

Hvis du ønsker at klage

Du skal klage skriftligt på klageportalen via borger.dk, virk.dk eller direkte gennem link til Nævnenes Hus klageportal.

Der er direkte link via Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside:

<https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/>

Det kan være belagt med gebyr at klage. Reglerne fremgår af samme hjemmeside om klagevejledning [Link til Klagevejledning Nævnenes Hus](#)

Hvis du er fritaget for digital post, kan du anmode om at blive fritaget for at benytte klageportalen. Du sender klagen og anmodningen om fritagelse til natur@vesthimmerland.dk eller på papirpost til Vesthimmerlands Kommune, Vestre Boulevard 7, 9600 Aars.

Hvis der kommer en klage

Hvis der kommer en klage fra en anden, vil du blive orienteret.


En rettidig klage gør, at dispensationen ikke må udnyttes, med mindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer noget andet.

Vi gør opmærksom på, at du, som part i sagen, har ret til fuld aktindsigt.

Søgsmål

Hvis kommunens afgørelse ønskes afprøvet ved en domstol, skal et evt. sagsanlæg i henhold til loven være anlagt inden 6 måneder efter at afgørelsen er meddelt.

Bilag 2 Oversigtskort

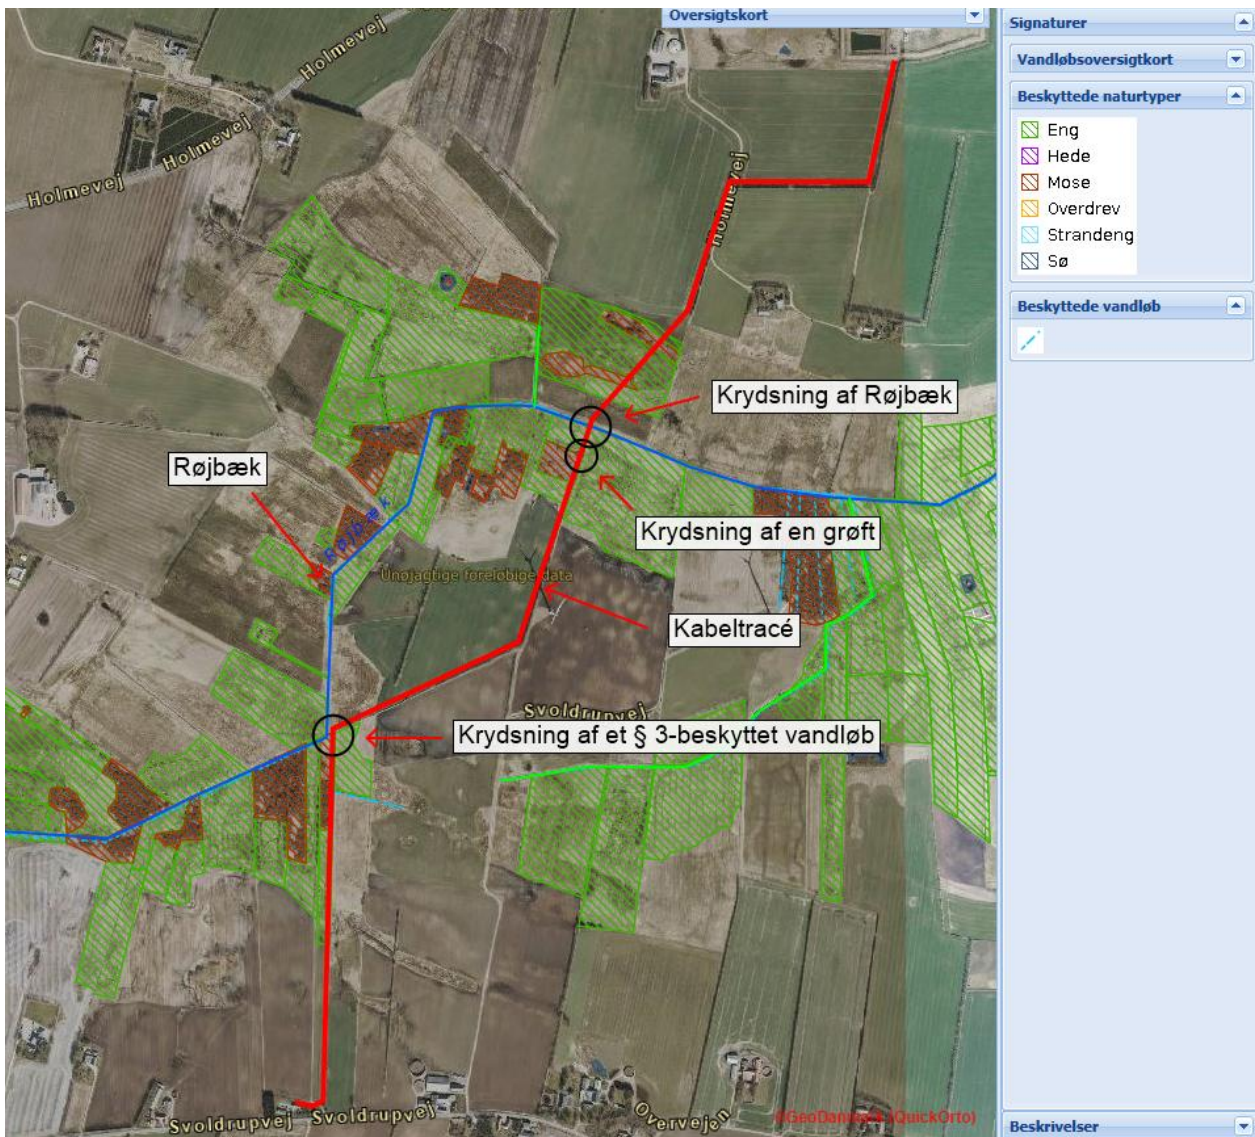

Den røde linje markerer kabeltracéet. De grønne og røde skraverede områder er hhv. § 3-beskyttet eng og mose. Den blå linje markerer forløbet af Røjbæk. De tre sorte cirkler markerer placeringen af de tre krydsninger.

Bilag 3 Projektkort



De orange streger med røde prikker markerer strækningerne der underbores.

Bilag 4 Sådan behandler vi dine personoplysninger vedrørende sagsnr. 06.02.16-P19-4-25

Hvad bruger vi dine personoplysninger til?

Vi behandler dine personoplysninger for at udføre sagsbehandling på et tilstrækkeligt oplyst og korrekt grundlag. Vi behandler almindelige personoplysninger om dig. Almindelige personoplysninger er oplysninger som fx navn, adresse og ejerforhold på fast ejendom.

I visse sager videregiver vi personoplysninger, hvis det er nødvendigt for sagen. Det kan fx være til andre offentlige myndigheder, samarbejdspartnere eller andre borgere, der er part i samme sag.

Behandlingen af dine personoplysninger er baseret på databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven. Almindelige personoplysninger, behandles i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a, c og e.

Hvor længe opbevarer vi dine oplysninger?

Vi opbevarer og beholder kun dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for det formål, vi bruger oplysningerne til, eller indtil en lovbestemt frist udløber.

Når formålet med behandlingen ikke længere er til stede, bliver dine personoplysninger slettet, anonymiseret eller overført til et arkiv efter reglerne i arkivloven.

Hvor har vi oplysningerne fra?

Vi behandler kun oplysninger, som du selv har givet os, eller som vi modtager fra andre privatpersoner, myndigheder, eller virksomheder. Det er fx navn, adresse, og hvilke ejendomme du ejer.

Hvad har du ret til?

Du har ret til at se og rette oplysninger om dig selv. I visse sjældne tilfælde har du også ret til at få slettet oplysninger, til at begrænse behandlingen og at gøre indsigelse imod behandlingen af dine oplysninger.

Hvis du mener, at vi ikke behandler dine oplysninger korrekt. Kan du klage til Datatilsynet. Se mere på www.datatilsynet.dk/kontakt. Datatilsynet kan også kontaktes på postadressen: Datatilsynet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby.

Vil du vide mere?

Hvis du gerne vil vide mere om vores behandling af personoplysninger og dine rettigheder, kan du læse mere på <https://vesthimmerland.dk/om-kommunen/databeskyttelse>.

Hvem er vi, og hvordan kontakter du os?

Teknik og Miljø er en del af Teknik- og økonomiforvaltningen. Vi varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på teknik- og miljøområdet. Vores kontaktoplysninger er:

Teknik og Miljø, Vestre Boulevard 7, 9600 Aars. Telefon: 9966 7000. Mail: Teknikmiljoe@vesthimmerland.dk.

Har du spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger?

Så er du velkommen til at kontakte Vesthimmerlands Kommunes databeskyttelsesrådgiver.

På mail: dpo@vesthimmerland.dk. Med brev: Vesthimmerlands Kommune, Vestre Boulevard 7, 9600 Aars, Att.: Databeskyttelsesrådgiver.

Her kan du finde lovene

- EU's databeskyttelsesforordning (Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016): <https://eur-lex.europa.eu>; skriv "2016/679" i søgefeltet.
- Arkivloven (lovbekendtgørelse nr. 1201 af 28. september 2016): www.retsinformation.dk; søg på nummer og årstal.