



Elnetselskabet N1
Att.: Ole Jensen
Edison Park 1
6715 Esbjerg N

Frederik IX's Plads 1
9640 Farsø

Tlf.: 99 66 70 00

post@vesthimmerland.dk
www.vesthimmerland.dk

Tilladelse efter vandløbsloven til krydsning af Herredsbæk og Øster Hedegårds Bæk

Vesthimmerlands Kommune modtog d. 13. maj 2026 en ansøgning om tilladelse efter vandløbsloven til krydsning af det offentlige vandløb Herredsbæk og det private vandløb Øster Hedegårds Bæk. Krydsningerne ønskes foretaget i forbindelse med et større projekt, hvor der skal udskiftes 20 kV-luftledninger og transformestationer i området omkring Gatten og Gundersted. Krydsningerne foregår med retningstyret underboring Ø160mm minimum 2 meter under vandløbsbund og vedrører matriklerne 1al Ø. Hedegård, Oudrup, 1q Gatten Møllegård, Vilsted og 2an Gatten By, Flejsborg.

Dato: 23. juni 2026

Sagsnummer:
06.02.16-P19-4-26
Sagsbehandler:
Søren Holmstrand
Christiansen

Tlf.: 99 66 71 91
Mob.: 30 51 16 48
soch@vesthimmerland.dk

Side 1 ud af 10

Afgørelse

Vesthimmerlands Kommune meddeler hermed tilladelse efter vandløbslovens § 47 til krydsning af det offentlige vandløb Herredsbæk omkring station (st.) 3364 m og det private vandløb Øster Hedegårds Bæk øverst ved udspringet på matr. 1al Ø. Hedegård, Oudrup. Krydsningernes placeringer fremgår af bilag 2 og 3.

Begge vandløb er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3, hvilket flere af naturarealerne omkring vandløbsstrækningerne også er. Da krydsningerne ikke vil komme i kontakt med vandløbsprofilerne i de beskyttede vandløb eller involvere arbejde på de omkringliggende, beskyttede arealer, er det Vesthimmerlands Kommunes vurdering, at vandløbskrydsningerne ikke vil kræve en dispensation fra naturbeskyttelsesloven.

Projektet vurderes ikke at få væsentlig indflydelse på de afstrømningsmæssige og miljømæssige forhold i Herredsbæk og Øster Hedegårds Bæk, og derfor har projektet ikke været fremlagt for offentligheden efter reglerne i bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2016 om vandløbsregulering og -restaurering m.v. Dette er undladt med henvisning til bekendtgørelsens § 17, der giver vandløbsmyndigheden mulighed for at undlade offentliggørelse, hvis foranstaltningen ikke skønnes at have en væsentlig indflydelse på vandløbets afstrømningsmæssige eller miljømæssige forhold.

Det er muligt at klage over afgørelsen indtil 4 uger efter offentliggørelsen. Se vedlagte klagevejledning (bilag 1).

Tilladelsen gives på følgende vilkår:

1. Krydsningen ska udføres ved styret underboring, så der ikke graves i vandløbsbund og -brinker eller i de omkringliggende § 3-beskyttede naturarealer.
2. Vandløbsbund og -brinker må ikke beskadiges ved anlæggelse og eventuel senere vedligehold af kabledningen.

3. Krydsningerne skal etableres de ansøgte steder.
4. Det skal sikres, at underboringerne startes og slutes mere end 2 meter uden for beskyttede naturtyper og vandløbsbrinkens kronekant.
5. Krydsningen skal foretages minimum 2 meter under den eksisterende/regulativmæssige vandløbsbund.
6. Der må ikke benyttes kemiske tilsætningsmidler til boremudderet.
7. Der må ikke ske dræning i forbindelse med krydsningsarbejdet.
8. Etableringen og den fremtidige vedligeholdelse af kablededningen påhviler Elnetselskabet N1 eller den til enhver tid værende ejer.
9. Inden arbejdets udførelse skal der søges LER oplysninger og kablets placeringer skal registreres i ledningsejerregistret (LER).
10. I tilfælde af uheld skal Vesthimmerlands Kommune straks kontaktes og underrettes.
11. I tilfælde af blowout skal eventuelle belægnings i vandløbet straks udbedres.
12. Vandløbsmyndigheden skal med en frist på 8 dage orienteres om projektets opstart, sådan at vandløbsmyndigheden kan føre tilsyn. Dette vilkår fritager ikke bygherren for at føre daglige tilsyn under arbejdets udførelse.
13. Projektet skal færdigmeldes til vandløbsmyndigheden, der herefter syner arbejdet.
14. Tilladelsen skal udnyttes inden tre år fra den dato, tilladelsen er meddelt.

Der skal søges gravetilladelse, hvis der krydses i vejarealer.

Hvis vilkårene, eller eventuelle senere anvisninger, ikke efterkommes, er Vesthimmerlands Kommune berettiget til at foretage det fornødne på ansøger/ledningsejers bekostning.

I tilfælde af uheld skal Vesthimmerlands Kommune straks kontaktes og underrettes.

Det påhviler ansøger/ledningsejer at træffe de fornødne aftaler eller skaffe de nødvendige rettigheder til at etablere kablet. Det er din pligt at oplyse eventuelle andre, der skal udføre arbejdet, om afgørelsens indhold.

Lovgrundlag

Etablering eller ændring af alle former for broer, overkørsler, krydsninger eller lignende kræver en tilladelse efter vandløbsloven.

Tilladelsen er givet efter:

- a. § 47 samt kapitlerne 15 og 16 i Lov om vandløb (1217 af 25/11 2019).
- b. §§ 9 og 17 i Bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering m.v. (834 af 27/06 2016).

Afgørelsen vurderes at være i overensstemmelse med lovenes formål, vandområdeplanernes målsætninger samt retningslinjerne for regulativet for Herredsbæk.

Projektbeskrivelse

Elnetselskabet N1 ønsker at foretage en nedlægning af en 20kV-kablededning i området omkring Gatten og Gundersted. Krydsningerne ønskes foretaget i forbindelse med et større projekt, hvor der skal udskiftes 20 kV-luftledninger og transformerstationer.

Kablededningen skal krydse Herredsbæk omkring station (st.) 3364 m og det private vandløb Øster Hedegårds Bæk øverst ved udspringet på matr. 1al Ø. Hedegård Oudrup.

Nedlægningen af elkablet foretages som en retningsstyret underboring med Ø160 mm minimum 2 m under den eksisterende/regulativmæssige vandløbsbund. Start- og sluthullerne vil blive etableret uden for de omkringliggende § 3-beskyttede arealer og to-meter-bræmmer.

Projektet forventes at blive påbegyndt i uge 30 i 2026 eller herefter.

Begrundelse for afgørelse

Der meddeles tilladelse til krydsning af Herredsbæk og det private vandløb Øster Hedegårds Bæk, da krydsningen foretages vha. retningsstyret underboring, minimum 2 m under den eksisterende/regulativmæssige vandløbsbund og minimum 2 meter uden for beskyttede naturtyper og vandløbsbrinkens kronekant. Derfor vurderes projektet ikke at få indflydelse på afstrømningsforhold, den økologiske tilstand i Herredsbæk og Øster Hedegårds Bæk eller den nuværende og fremtidige vedligeholdelse af Herredsbæk eller Øster Hedegårds Bæk.

Med de stillede vilkår vurderes krydsningerne ikke at påvirke de afstrømningsmæssige eller natur- og miljømæssige forhold i vandløbene.

Afstrømnings- og miljømæssige konsekvenser

Afvandingsforhold

Krydsningerne med kabledningen vil ikke være i direkte kontakt med vandløbene, og derfor vurderes projektet ikke at påvirke vandføringsevnen i vandløbene eller afvandingsforholdene i området omkring. Derfor vurderer Vesthimmerlands Kommune, at projektet ikke vil påvirke de afstrømningsmæssige forhold hverken op- eller nedstrøms Herredsbæk og Øster Hedegårds Bæk.

Vurdering af projektets påvirkning på § 3-beskyttet natur

Herredsbæk og Øster Hedegårds Bæk er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 på projektstrækningen. Da krydsningerne ikke vil komme i kontakt med vandløbsprofilerne i de beskyttede vandløb eller involvere arbejde på de omkringliggende, beskyttede arealer, eller på anden vis komme i kontakt med arealerne, er det Vesthimmerlands Kommunes vurdering, at vandløbskrydsningerne ikke vil kræve en dispensation fra naturbeskyttelsesloven.

Dermed vurderes vandløbskrydsningerne ikke at medføre en tilstandsændring for beskyttede naturtyper.

Natura 2000-områder

Ifølge habitatbekendtgørelsen (nr. 2091 af 21. august 2023) skal der foretages en vurdering af om projektet i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter, kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt. Den overordnede bevaringsmålsætning for Natura 2000-områderne er at sikre eller genoprette en gunstig bevaringsstatus for de arter og naturtyper, områderne er udpeget for.

Vandløbskrydsningerne ligger ikke i et Natura 2000-område. Det nærmeste Natura 2000-område er nr. 200 Navnsø, der ligger ca. 3 og 2 km øst for hhv. projektstrækningen i Herredsbæk og Øster Hedegårds Bæk. Herudover afvander Herredsbæk til Bjørnsholm Bugt, der ligger syd for Natura 2000-område nr. 16 Løgstør Bredning, Vejlerne og Bulbjerg. Øster Hedegårds Bæk tilløber Bruså, der løber igennem Natura 2000-område nr. 21 Lundby Hede, Oudrup Østerhede og Vindblæs Hede.

På grund af afstanden mellem projektet og det nærmeste Natura 2000-område, at krydsningerne vil foregå uden for vandløbsprofilerne og de tilstødende beskyttede naturtyper minimum 2 meter under den eksisterende/regulativmæssige vandløbsbund uden direkte kontakt til vandløbene, vurderer Vesthimmerlands Kommune, at projektet ikke i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter vil have en væsentlig påvirkning på Natura 2000-områderne eller udpegningsgrundlagenes bevaringsstatus.

Bilag IV-arter

Flere dyr og planter er optaget på bilag IV efter EF-habitatdirektivet. Ifølge habitatbekendtgørelsens § 10, kan der ikke gives dispensation, hvis det ansøgte kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder for dyr optaget på direktivets bilag IV.

Der er ikke registreret bilag IV-arter i områderne omkring vandløbskrydsningerne eller i umiddelbar nærhed (søgt via arter.dk d. 04. juni 2026).

Da krydsningen vil foregå uden for vandløbsprofilen minimum 2 meter under den eksisterende/regulativmæssige vandløbsbund og dermed uden direkte kontakt med vandløbet, vurderes projektet ikke at påvirke bestanden og/eller den økologiske funktionalitet bilag IV-arter.

Vandområdeplanerne

Herredsø er på projektstrækningen målsat til minimum god økologisk tilstand, og har ifølge vandområdeplanerne 2021-2027 efter genbesøget ringe økologisk tilstand, men god kemisk tilstand. Tilstanden for de biologiske kvalitetselementer bentiske invertebrater, fisk, makrofyter og fyto-benthos er registreret som hhv. god, ringe, moderat og høj. Den økologiske tilstand for nationalt specifikke stoffer er god.

Øster Hedegårds Bæk er ikke miljømålsat efter vandområdeplanerne 2021-2027.

Da krydsningen vil foregå uden kontakt til vandløbsprofilen, minimum 2 meter under den eksisterende/regulativmæssige vandløbsbund og uden tilsætningsmidler, er det Vesthimmerlands Kommunes vurdering, at krydsningen af Røjebæk ikke vil påvirke den nuværende økologiske tilstand eller være til hinder for, at Røjebæk kan opnå god økologisk eller kemisk tilstand på sigt.

Okker

Området omkring projektstrækningen, hvor krydsningen skal foretages, er kategoriseret som okkerklasse IV, hvilket indikerer, at der ingen risiko er for okkerudledning i området. Da projektet ikke påvirker de afvandingsmæssige forhold før, under og efter etableringen, og da der ikke må drænes ifm. etableringen, er det Vesthimmerlands Kommunes vurdering, at krydsningerne ikke vil medføre en forøget risiko for okkerudledning.

Projektets påvirkning af miljø

Krydsning af vandløb ikke er oplyst på bilag 2 i miljøvurderingsloven. Vesthimmerlands Kommune har ved en gennemgang af bilag 2 i bekendtgørelsen vurderet, at projektet ikke vil medføre væsentlig indvirkning på miljøet, og at projektet ikke i sig selv er af en sådan størrelse, at det er relevant at overveje udarbejdelse af en VVM-redegørelse. Det er derfor kommunens vurdering, at projektet ikke skal screenes for VVM-pligt.

Tidsplan

Projektet forventes at kunne udføres i uge 30 i 2026 eller herefter.

Forholdet til museumsloven

Hvis der findes spor af fortidsminder under jordarbejde, skal arbejdet standses. Fundet skal straks anmeldes til Vesthimmerlands Museum på tlf.: 98 62 35 77 eller e-mail: mail@vmus.dk, (jf. museumslovens § 27, stk. 2). Eventuelle spørgsmål herom kan rettes til samme museum.

Offentliggørelse

Afgørelsen vil blive offentliggjort på kommunens hjemmeside, <https://vesthimmerland.dk/politik-og-faellesskab/hoeringer-og-afgoerelser>, under "Vandløb" til gennemsyn i den lovpligtige 4 ugers klageperiode.

Med venlig hilsen

Søren Holmstrand Christiansen

Vandløbsmedarbejder

Bilag

1. Klagevejledning
2. Oversigtskort – krydsning af Herredsbæk
3. Oversigtskort – krydsning af Øster Hedegårds Bæk
4. Sådan behandler vi dine personoplysninger

Kopi til:

- Ansøger
- Bredejere/lodsejere
- Danmarks Naturfredningsforening: dnavesthimmerland-sager@dn.dk; vesthimmerland@dn.dk
- Danmarks Sportsfiskerforbund: post@sportsfiskerforbundet.dk;
- Danmarks Fiskeriforening: mail@dkfisk.dk
- Ferskvandsfiskeriforeningen i Danmark: nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk
- Dansk Fritidsfiskerforbund: teamstr@gmail.com
- Dansk Ornitologisk Forening: natur@dof.dk; vesthimmerland@dof.dk
- Dansk Botanisk Forening: dbf.oestjylland@gmail.com
- Fiskeristyrelsen: inspektoratvest@fiskeristyrelsen.dk
- Friluftsrådet: vesthimmerland@friluftsradet.dk; lokalraad@friluftsradet.dk
- Dansk Entomologisk Forening: entomologiskforening@gmail.com
- Ålaug Vesthimmerland: hok@agrinord.dk; sivigaard@yahoo.dk
- Vesthimmerlands Museum: byggesager@vmus.dk
- Løgstør Sportsfiskerforening: mlag@9670.dk

Bilag 1

Klagevejledning

Kommunens afgørelser kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet.
Du kan klage over kommunens afgørelse indtil 4 uger efter offentliggørelsen.

Vandløbsloven:

Ansøger, ejer, enhver, der har en væsentlig, individuel interesse i afgørelsen, offentlige myndigheder, samt en række foreninger og organisationer kan klage over kommunens afgørelse.

Hvis du ønsker at klage

Du skal klage skriftligt på klageportalen via borger.dk, virk.dk eller direkte gennem link til Nævnenes Hus klageportal.

Der er direkte link via Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside:

<https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/>

Det kan være belagt med gebyr at klage. Reglerne fremgår af samme hjemmeside om klagevejledning [Link til Klagevejledning Nævnenes Hus](#)

Hvis du er fritaget for digital post, kan du anmode om at blive fritaget for at benytte klageportalen. Du sender klagen og anmodningen om fritagelse til natur@vesthimmerland.dk eller på papirpost til Vesthimmerlands Kommune, Vestre Boulevard 7, 9600 Aars.

Hvis der kommer en klage

Hvis der kommer en klage fra en anden, vil du blive orienteret.


En rettidig klage gør, at dispensationen ikke må udnyttes, med mindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer noget andet.

Vi gør opmærksom på, at du, som part i sagen, har ret til fuld aktindsigt.

Søgsmål

Hvis kommunens afgørelse ønskes afprøvet ved en domstol, skal et evt. sagsanlæg i henhold til loven være anlagt inden 6 måneder efter at afgørelsen er meddelt.


Bilag 2 Oversigtskort – krydsning af Herredsbæk

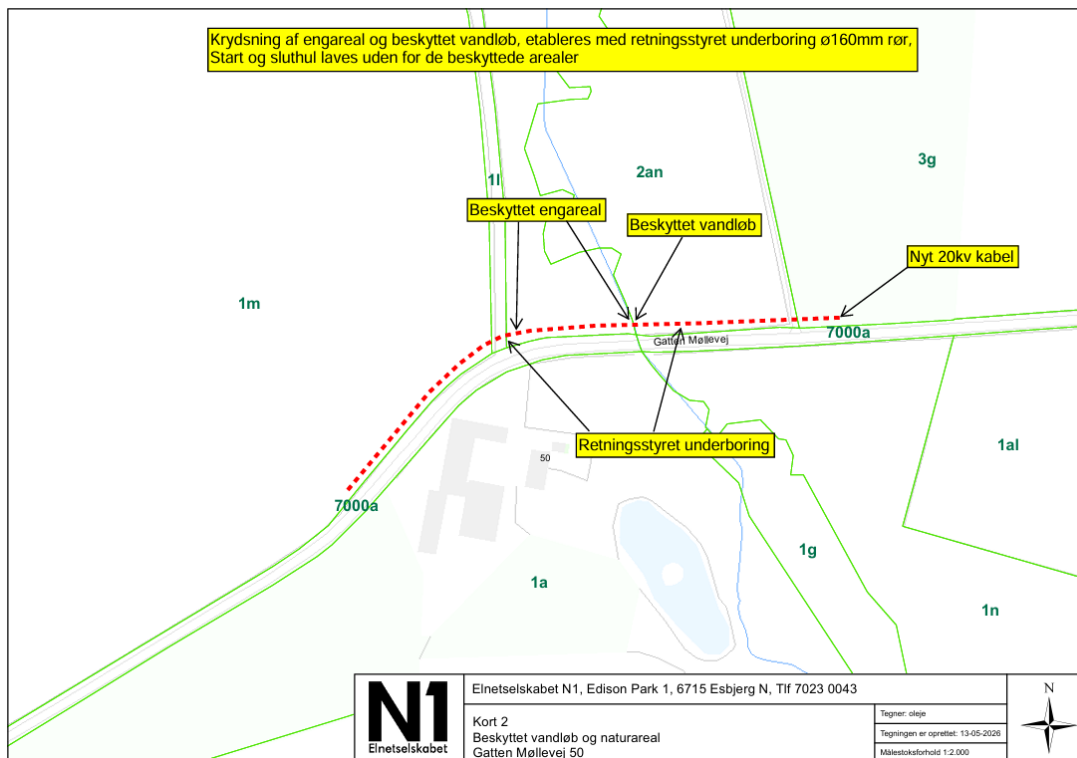

Den røde stiplede linje markerer kabeltracéet. Krydsningen af Herredsbæk etableres med retnings styret underboring $\varnothing 160\text{mm}$ langs Gatten Møllevej på den nordlige side. Start- og sluthuller etableres uden for beskyttede naturarealer.



Bilag 3 Oversigtskort – krydsning af Øster Hedegårds Bæk

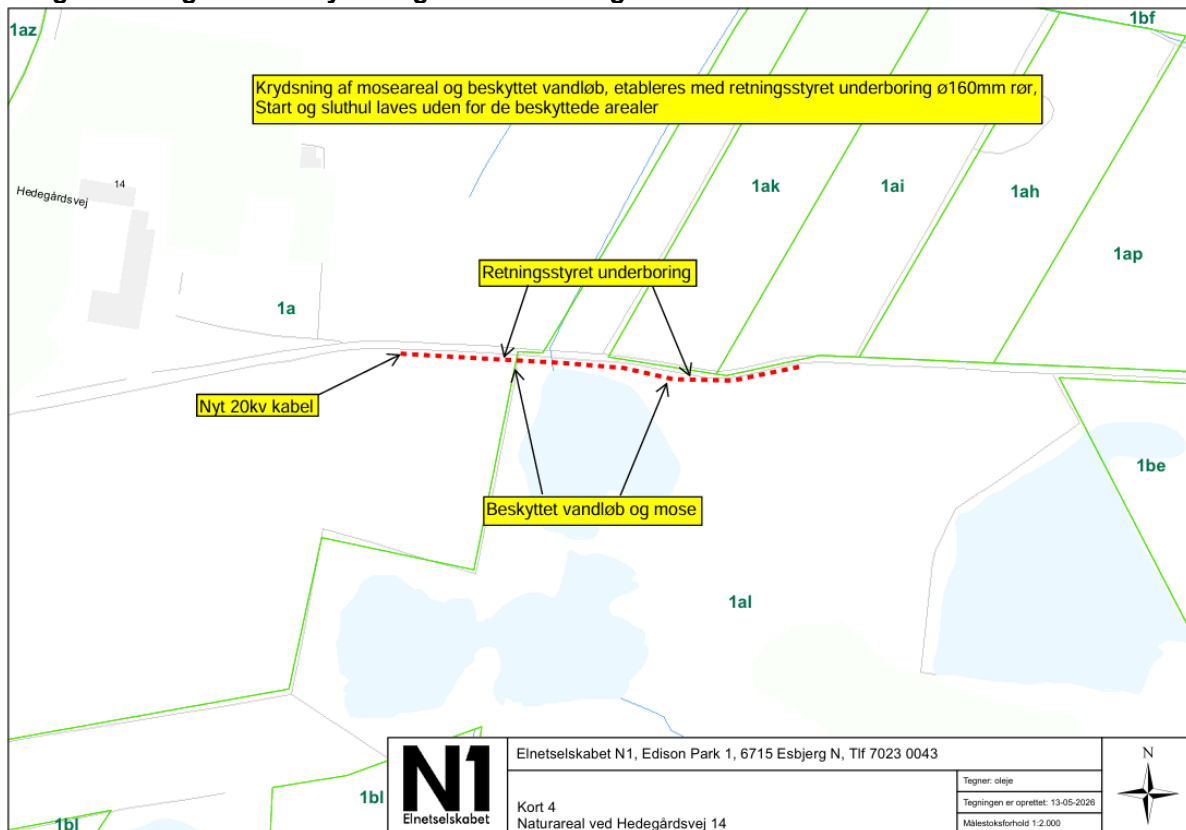

Den røde stiplede linje markerer kabeltracéet. Krydsningen af Øster Hedegårds Bæk etableres med retnings styret underboring $\varnothing 160\text{mm}$ langs Gatten Møllevej på den sydlige side. Start- og sluthuller etableres uden for beskyttede naturarealer.

Bilag 4 Sådan behandler vi dine personoplysninger vedrørende sagsnr. 06.02.16-P19-4-25

Hvad bruger vi dine personoplysninger til?

Vi behandler dine personoplysninger for at udføre sagsbehandling på et tilstrækkeligt oplyst og korrekt grundlag. Vi behandler almindelige personoplysninger om dig. Almindelige personoplysninger er oplysninger som fx navn, adresse og ejerforhold på fast ejendom.

I visse sager videregiver vi personoplysninger, hvis det er nødvendigt for sagen. Det kan fx være til andre offentlige myndigheder, samarbejdspartnere eller andre borgere, der er part i samme sag.

Behandlingen af dine personoplysninger er baseret på databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven. Almindelige personoplysninger, behandles i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a, c og e.

Hvor længe opbevarer vi dine oplysninger?

Vi opbevarer og beholder kun dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for det formål, vi bruger oplysningerne til, eller indtil en lovbestemt frist udløber.

Når formålet med behandlingen ikke længere er til stede, bliver dine personoplysninger slettet, anonymiseret eller overført til et arkiv efter reglerne i arkivloven.

Hvor har vi oplysningerne fra?

Vi behandler kun oplysninger, som du selv har givet os, eller som vi modtager fra andre privatpersoner, myndigheder, eller virksomheder. Det er fx navn, adresse, og hvilke ejendomme du ejer.

Hvad har du ret til?

Du har ret til at se og rette oplysninger om dig selv. I visse sjældne tilfælde har du også ret til at få slettet oplysninger, til at begrænse behandlingen og at gøre indsigelse imod behandlingen af dine oplysninger.

Hvis du mener, at vi ikke behandler dine oplysninger korrekt. Kan du klage til Datatilsynet. Se mere på www.datatilsynet.dk/kontakt. Datatilsynet kan også kontaktes på postadressen: Datatilsynet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby.

Vil du vide mere?

Hvis du gerne vil vide mere om vores behandling af personoplysninger og dine rettigheder, kan du læse mere på <https://vesthimmerland.dk/om-kommunen/databeskyttelse>.

Hvem er vi, og hvordan kontakter du os?

Teknik og Miljø er en del af Teknik- og økonomiforvaltningen. Vi varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på teknik- og miljøområdet. Vores kontaktoplysninger er:

Teknik og Miljø, Vestre Boulevard 7, 9600 Aars. Telefon: 9966 7000. Mail: Teknikmiljoe@vesthimmerland.dk.

Har du spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger?

Så er du velkommen til at kontakte Vesthimmerlands Kommunes databeskyttelsesrådgiver.

På mail: dpo@vesthimmerland.dk. Med brev: Vesthimmerlands Kommune, Vestre Boulevard 7, 9600 Aars, Att.: Databeskyttelsesrådgiver.

Her kan du finde lovene

- EU's databeskyttelsesforordning (Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016): <https://eur-lex.europa.eu>; skriv "2016/679" i søgefeltet.
- Arkivloven (lovbekendtgørelse nr. 1201 af 28. september 2016): www.retsinformation.dk; søg på nummer og årstal.